



## МОНТАЖНАЯ СХЕМА

**"АСТРА-5 миди" с фильтром доочистки, лампой обеззараживания и принудительным сбросом**

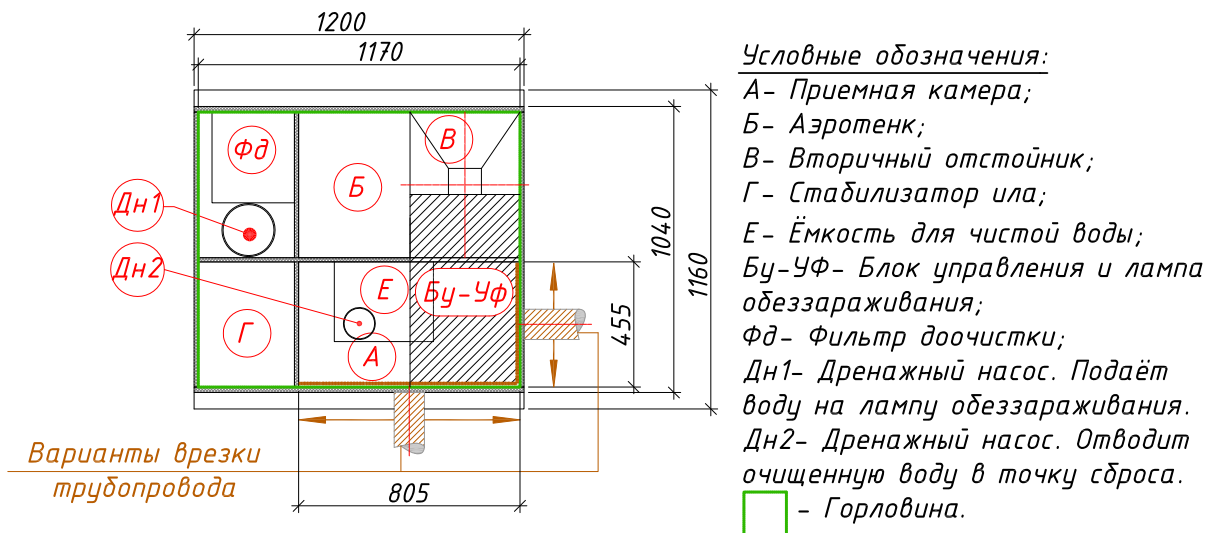

- ← Вход в очистную установку (допустимая глубина от уровня земли до низа трубы максимум  $-0.900$ )  
 → Выход из очистной установки (стандартная глубина от уровня земли до низа трубы  $-0.300$ )

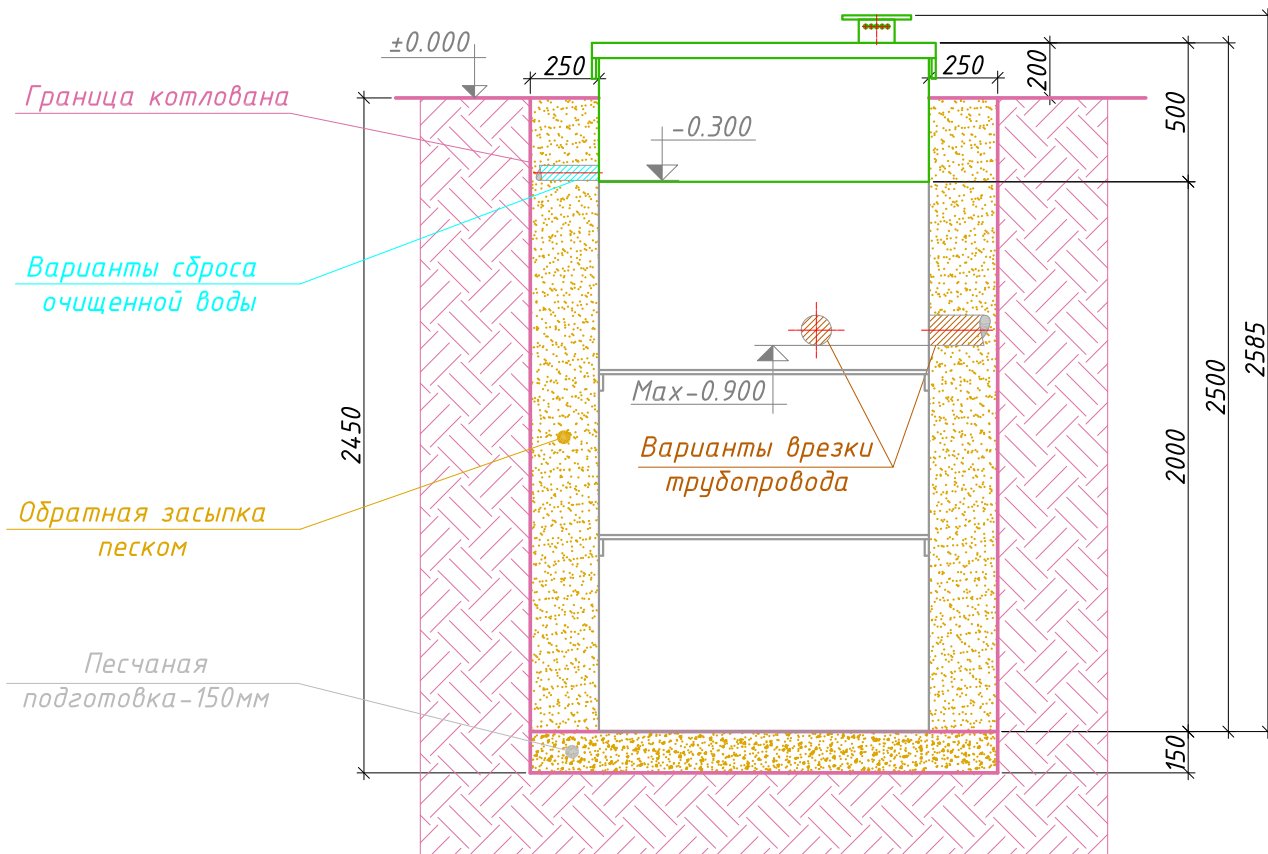

### Порядок производства работ:

1. Отрывка котлована размерами  $1.70 \times 1.66$  м,  $h=2.45$  м с откосом грунта (величина откоса котлована зависит от типа грунтов) или опалубкой;
2. Засыпка и уплотнение песчаной подготовки толщиной 150 мм;
3. Монтаж установки на уплотненную песчаную подготовку;
4. Врезка и присоединение трубопроводов и электрокабеля к установке;
5. Установка утеплителя (необходимость, марка и толщина утеплителя зависят от климатических условий района строительства);
6. Обратная засыпка песком с послойной утрамбовкой через каждые 0.2 м и проливкой водой каждого слоя с одновременным заполнением водой отсеков до отметок, промаркированных на внутренней стенке очистной установки;
7. Окончательная планировка рельефа;
8. Запуск очистной установки в эксплуатацию.